

6W LED Final Exit Luminaire

Emergency, Autotest, DALI & Mains Versions

IP66




Class 1




MF100

Surface Wall Mounted


1

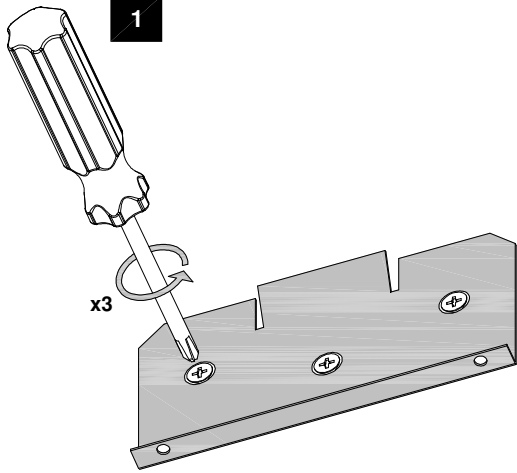



2

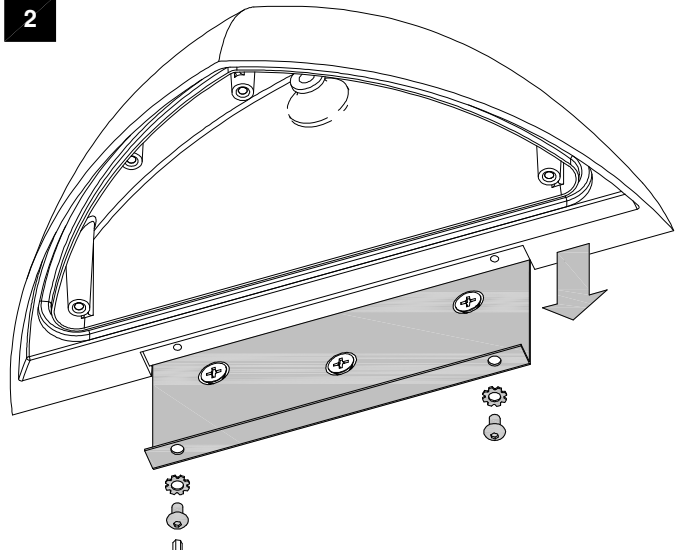

3

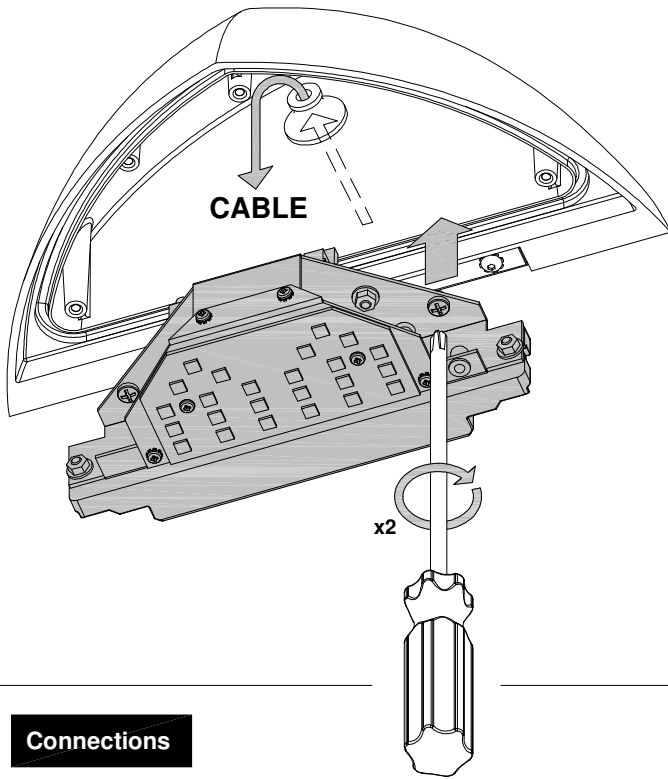


4

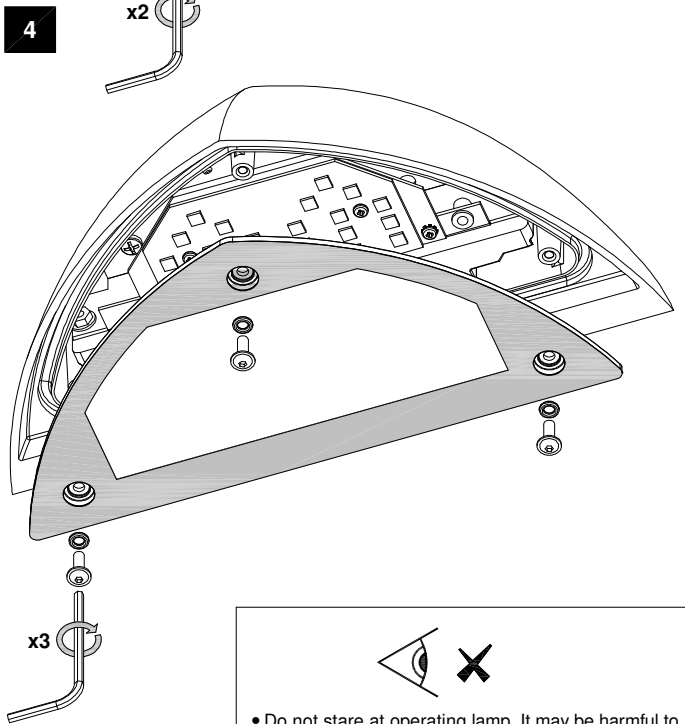


- Do not stare at operating lamp. It may be harmful to the eyes.
- Ne pas fixer la lampe en fonctionnement.
- Vermeiden Sie den direkten Blick auf die Lampe während diese in Betrieb ist.
- Si prega di non guardare dentro la lampada accesa.

Connections

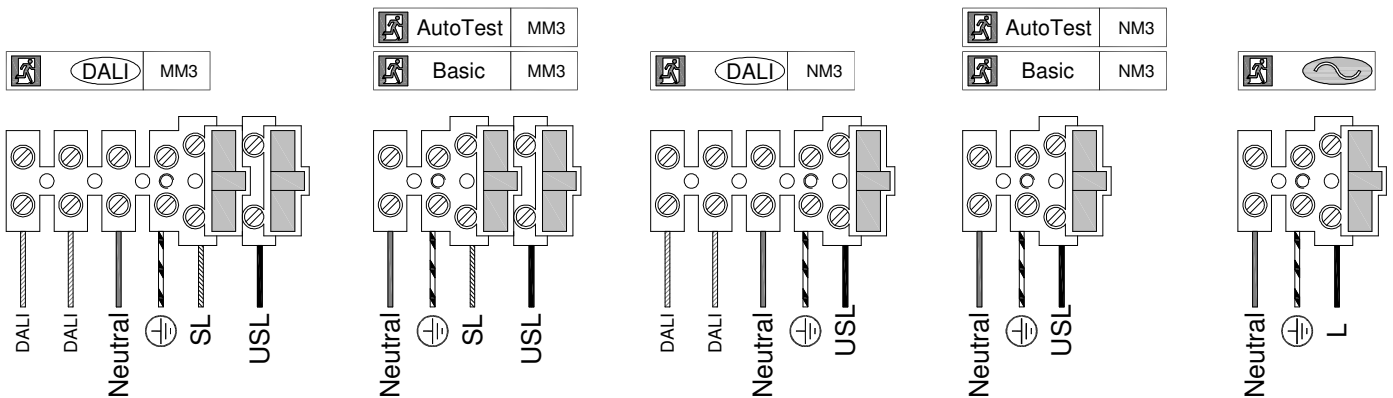

Cleaning Instructions



Description:

Surface mounted LED emergency exit sign with 3hour self-contained emergency gear & battery pack.

Important:

Please ensure that the information contained in this leaflet is passed on to the user/maintenance engineer.

Monthly and Annual Tests:

Monthly and Annual tests should be carried out in accordance with: BS EN 50172:2004, 7.2.

For replacement LED or driver contact Philip Payne Ltd.

Operation and Maintenance:

The emergency system should be checked regularly in accordance to local regulations.

Failed lamps should be replaced promptly or the circuit switched off to avoid possible damage to control gear. Continual operation at mains voltages in excess of the rated voltage will reduce lamp and expected gear life.

The MF100 uses plastic components in its construction and when installed in environments containing chemicals, degradation may occur. Please contact our Technical Department for advice.

Modifications:

Philip Payne products should not be modified. Any modification may render the product unsafe and will invalidate any Safety/Approval marks. Philip Payne will not accept any responsibility for any modified products or for any damage caused as a result of their modification.

Important-Safety

Before carrying out any servicing on this luminaire, ensure that the mains supply is fully isolated. Disconnect luminaire before insulation testing of the installation.

Description:

Monté surface LED panneau de sortie d'urgence avec 3 heures autonome engins de secours et batterie.

Important:

S'il vous plaît assurez-vous que l'information contenue dans ce document est transmis à l'ingénieur utilisateur / maintenance.

Tests mensuels et annuels:

Essais mensuels et annuels devraient être effectués en conformité avec: BS EN 50172: 2004, 7.2. Pour LED de remplacement ou de contact du pilote Philip Payne Ltd

Fonctionnement et Maintenance:

Le système de secours doit être vérifié régulièrement, conformément à la réglementation locale.

Les lampes défectueuses doivent être changées rapidement ou le circuit doit être coupé pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil de commande. Un fonctionnement continu à des tensions secteur dépassant la tension nominale réduira la durée de vie prévue de la lampe et de l'appareil de commande.

Des composants en plastique ont été intégrés dans la construction du MF100, et une certaine détérioration peut survenir lorsqu'il est installé dans des environnements contenant des produits chimiques. Veuillez contacter notre Département Technique pour obtenir de plus amples informations.

Modifications:

Les produits Philip Payne ne doivent pas être modifiés. Toute modification peut compromettre la sécurité du produit et annuler les marques de sécurité / homologation. Philip Payne refusera toute responsabilité pour des produits modifiés ou pour tout dommage entraîné par une modification.

Important-Sécurité

Avant d'effectuer des réparations sur ce luminaire, vérifiez que l'alimentation secteur est coupée. Débranchez le luminaire avant d'effectuer un essai d'isolement de l'installation.

Beschreibung:

Aufbau LED Notausgang-Zeichen mit 3 Stunden Batterie-Sicherheits Getriebe & Akku.

wichtig:

Bitte stellen Sie sicher, dass die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem Benutzer / Wartungstechniker übergeben.

Monatlichen und jährlichen Tests:

BS EN 50172: 2004, 7.2 monatliche und jährliche Prüfungen sollten gemäß durchgeführt werden. Für den Ersatz-LED-Treiber oder Kontakt Philip Payne Ltd

Betrieb und Wartung:

Das Notfallsystem sollte regelmäßig nach den örtlichen Vorschriften überprüft werden.

Um eine Beschädigung des Vorschaltgeräts zu vermeiden, sollten defekte Lampen unverzüglich ausgetauscht oder der Stromkreis unterbrochen werden. Bei fortlaufendem Betrieb mit einer Netzspannung, die Nennspannung übersteigt, nimmt die erwartete Lebensdauer der Lampe und des Geräts ab.

MF100-Produkte enthalten Kunststoffteile; bei einer Installation in Umgebungen, die Chemikalien enthalten, ist ein Qualitätsverlust nicht auszuschließen. Unsere Technische Abteilung berät Sie gerne.

Änderungen:

Philip Payne-Produkte sollten nicht geändert werden. Jegliche Änderungen können die Produktsicherheit beeinträchtigen und machen Sicherheits-/Genehmigungskennzeichnungen ungültig. Philip Payne übernimmt keine Verantwortung für modifizierte Produkte bzw. für Schäden, die durch Produktänderungen verursacht werden.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Stellen Sie vor Durchführen von Wartungsarbeiten an diesem Beleuchtungskörper sicher, dass die Netzstromversorgung vollständig isoliert ist. Trennen Sie den Beleuchtungskörper von der Stromversorgung, bevor Sie die Isolierung der Anlage testen.

Descrizione:

Superficie montata LED segnale di uscita d'emergenza con attrezzi di emergenza autonomo 3 ore e batteria.

Importante:

Si prega di assicurarsi che le informazioni contenute in questo foglio viene passato al tecnico all'utente / manutenzione.

Mensili e annuali Test:

Prove mensili e annuali devono essere effettuati in conformità con: BS EN 50172: 2004, 7.2.

Per la sostituzione del LED o contatto autista Philip Payne Ltd.

Funzionamento e manutenzione:

Il sistema di emergenza deve essere controllato regolarmente in conformità alle normative locali.

Quando le lampadine si guastano, sostituirle immediatamente oppure spegnere il circuito per evitare danni possibili all'ingranaggio di comando. Una tensione continuamente in eccesso di quella stipulata farà ridurre l'anticipata vita della lampadina e dell'ingranaggio.

Il MF100 è stato costruito con componenti di plastica e, se installato in ambienti che contengono sostanze chimiche, si può notare un degradamento. Per ulteriori consigli si prega di contattare il nostro reparto tecnico.

Modifiche:

I prodotti Philip Payne non devono essere modificati, dato che qualsiasi modifica potrebbe rendere il prodotto insicuro e invalidare ogni segno di sicurezza/approvazione. Philip Payne non accetta nessuna responsabilità per prodotti modificate per danni causati quale risultato delle modifiche apportate agli stessi.

Importante - Sicurezza

Prima di eseguire la manutenzione, assicurarsi che la rete elettrica sia completamente isolata. Scollegare il prodotto prima di eseguire il test d'isolamento dell'installazione.

NOTICE TO CONTRACTOR - PLEASE PASS THIS LEAFLET TO THE END-USER



Philip Payne Ltd

A SUBSIDIARY OF F.W. THORPE PLC
Thornhill Road, Solihull, B91 2HB, England.

Tel: 0121 705 2384

Fax: 0121 711 2469

e-mail: mail@philippayne.co.uk

Website: http://www.philippayne.co.uk

Philip Payne Ltd registered in England No. 1361523



ISO9001
FM55077



21LFT044_1



MF100

3W LED External Luminaire




Earthing Class I


Installation Instructions ■ Instructions de Montage ■ Montageanweisung ■ Istruzioni di Montaggio

3 Watt LED


| | | |
|--|------------|--------------------------|
| | 230v | MF100/03LA |
| | MM3 NM3 | MF100/03YL MF100/03YS |
| | MM3 NM3 | MF100/03DL MF100/03DS |

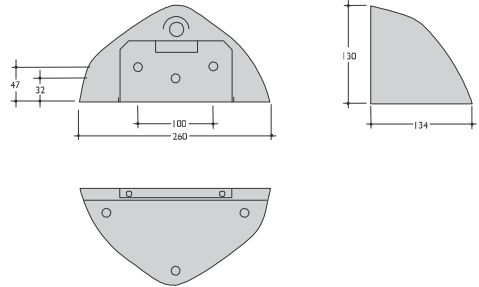

1

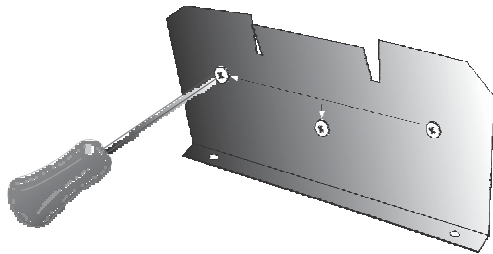


2


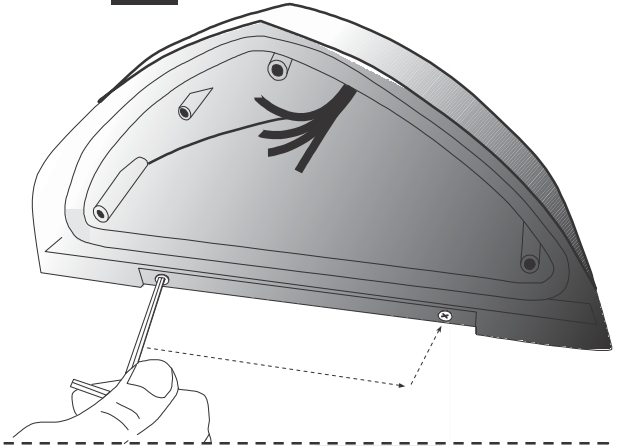


3

AutoTest

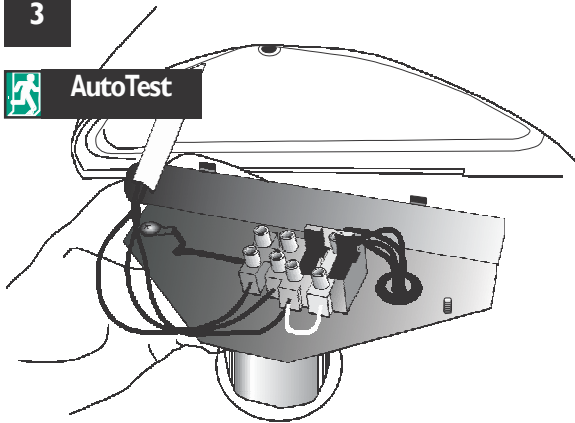


DALI

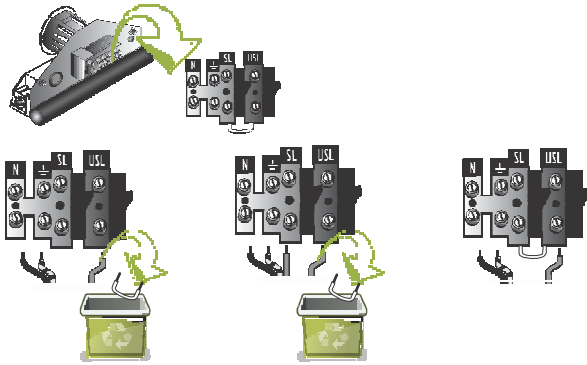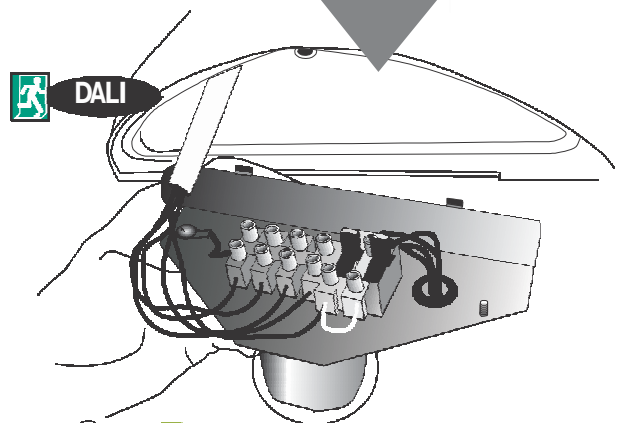

NM3

M3

M3 24/7




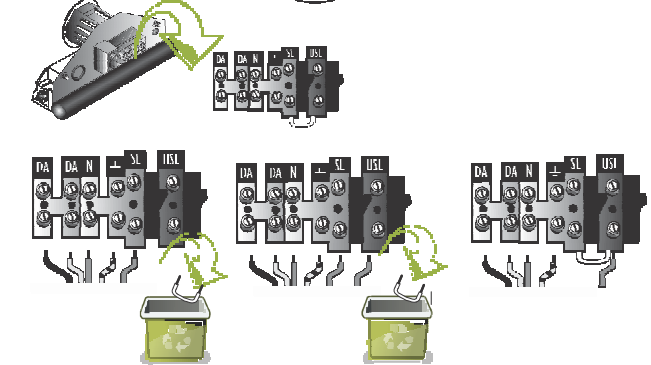


NM3

M3

M3 24/7



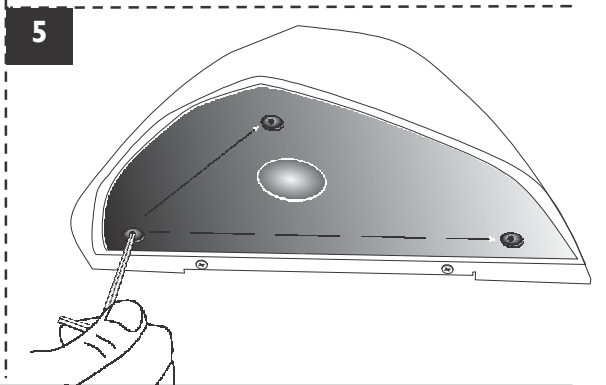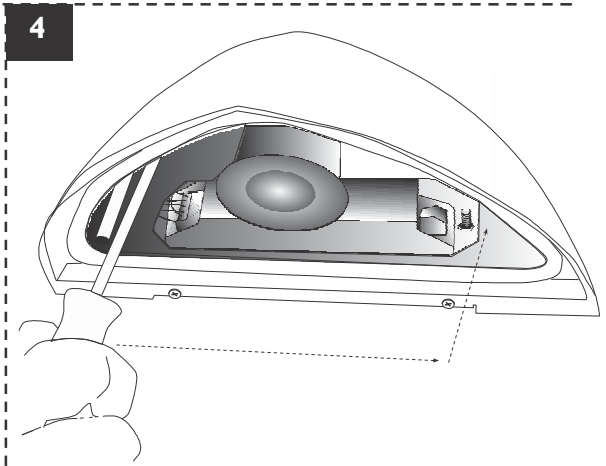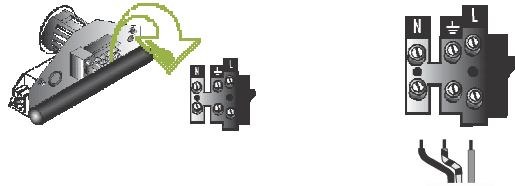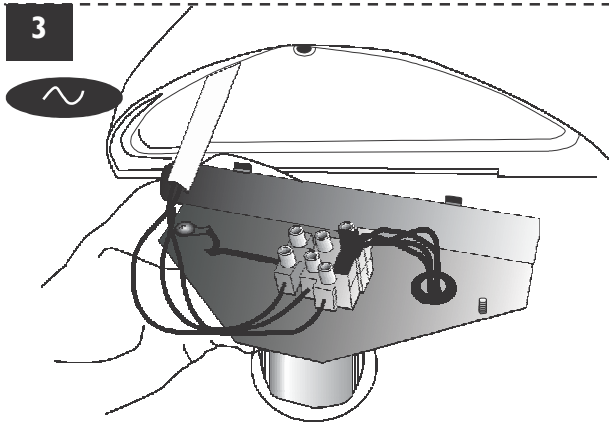

Operation and Maintenance

Failed lamps should be replaced promptly or the circuit switched off to avoid possible damage to control gear. Continual operation at mains voltages in excess of the rated voltage will reduce lamp and expected gear life.

The MF100 uses plastic components in its construction and when installed in environments containing chemicals, degradation may occur. Please contact our Technical Department for advice.

Modifications

Philip Payne products should not be modified. Any modification may render the product unsafe and will invalidate any Safety/Approval marks. Philip Payne will not accept responsibility for any modified products or for any damage caused as a result of their modification.

Fonctionnement et Maintenance

Les lampes défectueuses doivent être changées rapidement ou le circuit doit être coupé pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil de commande. Un fonctionnement continu à des tensions secteur dépassant la tension nominale réduira la durée de vie prévue de la lampe et de l'appareil de commande.

Des composants en plastique ont été intégrés dans la construction du MF100 et une certaine détérioration peut survenir lorsqu'il est installé dans des environnements contenant des produits chimiques. Veuillez contacter notre Département Technique pour obtenir de plus amples informations.

Modifications

Les produits Philip Payne ne doivent pas être modifiés. Toute modification peut compromettre la sécurité du produit et annuler les marques de sécurité / homologation. Philip Payne refusera toute responsabilité pour des produits modifiés ou pour tout dommage entraîné par une modification.

Betrieb und Wartung

Um eine Beschädigung des Vorschaltgeräts zu vermeiden, sollten defekte Lampen unverzüglich ausgewechselt oder der Stromkreis unterbrochen werden. Bei fortlaufendem Betrieb mit einer Netzspannung, die die Nennspannung übersteigt, nimmt die erwartete Lebensdauer der Lampe und des Geräts ab.

MF100-Produkte enthalten Kunststoffteile; bei einer Installation in Umgebungen, die Chemikalien enthalten, ist ein Qualitätsverlust nicht auszuschließen. Unsere Technische Abteilung berät Sie gerne.

Änderungen

Philip Payne-Produkte sollten nicht geändert werden. Jegliche Änderungen können die Produktsicherheit beeinträchtigen und machen Sicherheits-/Genehmigungskennzeichnungen ungültig. Philip Payne übernimmt keine Verantwortung für modifizierte Produkte bzw. für Schäden, die durch Produktänderungen verursacht werden.

Funzionamento e manutenzione

Quando le lampadine si guastano, sostituirle immediatamente oppure spegnere il circuito per evitare danni possibili all'ingranaggio di comando. Una tensione continuamente in eccesso di quella stipulata farà ridurre l'anticipata vita della lampadina e dell'ingranaggio.

Il MF100 è stato costruito con componenti di plastica e, se installato in ambienti che contengono sostanze chimiche, si può notare un degradamento. Per ulteriori consigli si prega di contattare il nostro reparto tecnico.

Modifiche

I prodotti Philip Payne non devono essere modificati, dato che qualsiasi modifica potrebbe rendere il prodotto insicuro e invalidare ogni segno di sicurezza/approvazione. Philip Payne non accetta nessuna responsabilità per prodotti modificati e per danni causati quale risultato delle modifiche apportate agli stessi.

Important-Safety

Before carrying out any servicing on this luminaire, ensure that the mains supply is fully isolated. Disconnect luminaire before insulation testing of the installation.

Important-Sécurité

Avant d'effectuer des réparations sur ce luminaire, vérifiez que l'alimentation secteur est coupée. Débranchez le luminaire avant d'effectuer un essai d'isolement de l'installation.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Stellen Sie vor Durchführen von Wartungsarbeiten an diesem Beleuchtungskörper sicher, dass die Netzstromversorgung vollständig isoliert ist.

Trennen Sie den Beleuchtungskörper von der Stromversorgung, bevor Sie die Isolierung der Anlage testen.

Importante - Sicurezza

Prima di eseguire la manutenzione, assicurarsi chela rete elettrica sia completamente isolata. Scollegare il prodotto prima di eseguire il test d'isolamento dell'installazione.

Leaflet number: 21LFT1003_2



Philip Payne Ltd

A SUBSIDIARY OF F.W. THORPE PLC

Thornhill Road, Lode Lane, Solihull, B91 2HB, England.

Tel: 0121 705 2384
Fax: 0121 711 2469

E-mail: mail@philippayne.co.uk
Website: www.philippayne.co.uk

Philip Payne Ltd registered in England No. 1361523

We reserve the right to alter specifications without prior notice.



ISO 9001
FM55077




MF10013LA

**13W LED Mains
Wall Mounted Luminaire**

Installation Instructions • Instructions de Montage • Montageanweisung • Istruzioni di Montaggio

| | | |
|-------|------------|-----------|
| Type | 13W LED | Approx Kg |
| Mains | MF100/13LA | 1.3 |

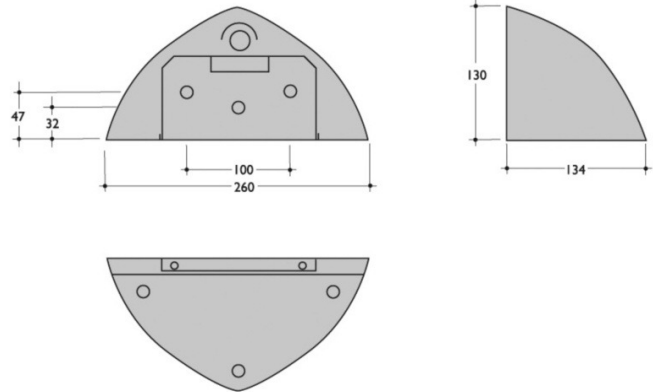


IP66




Class 1


1

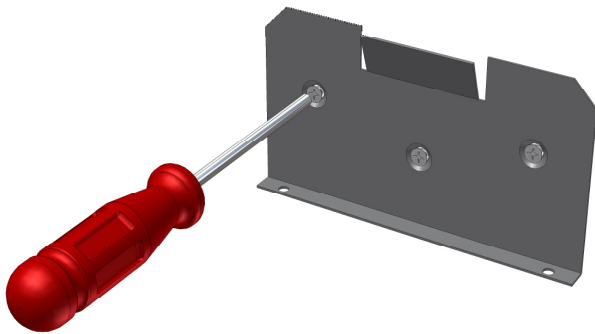


2

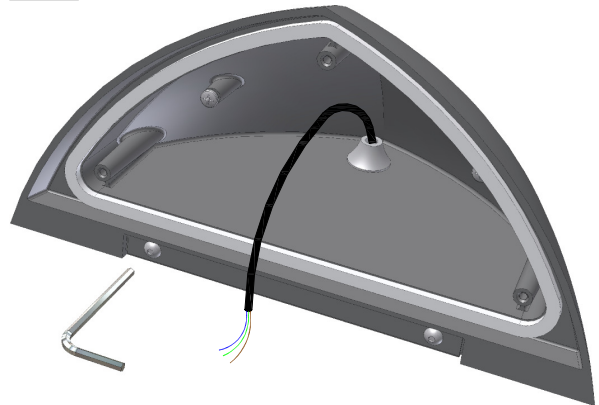


3

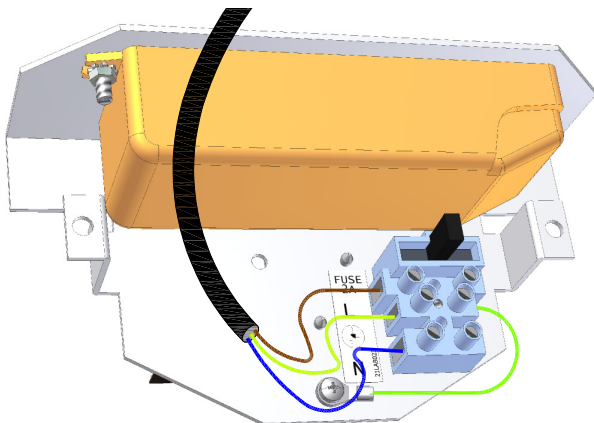


4

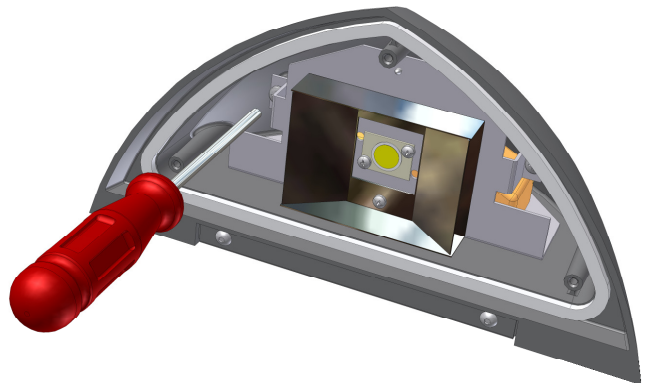

5

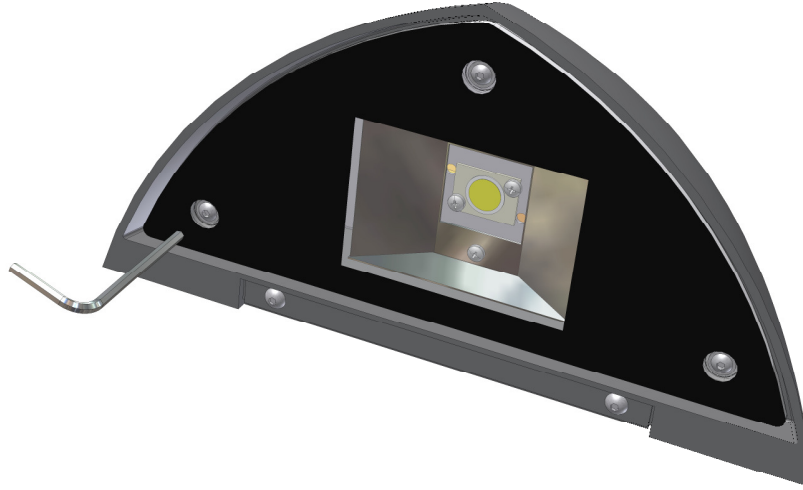

Cleaning Instructions



Operation and Maintenance

The MF100 uses plastic components in its construction and when installed in environments containing chemicals, degradation may occur. Please contact our Technical Department for advice.

Modifications

Philip Payne products should not be modified. Any modification may render the product unsafe and will invalidate any Safety/Approval marks. Philip Payne will not accept any responsibility for any modified products or for any damage caused as a result of their modification.

Fonctionnement et Maintenance

Des composants en plastique ont été intégrés dans la construction du MF100, et une certaine détérioration peut survenir lorsqu'il est installé dans des environnements contenant des produits chimiques. Veuillez contacter notre Département Technique pour obtenir de plus amples informations.

Modifications

Les produits Philip Payne ne doivent pas être modifiés. Toute modification peut compromettre la sécurité du produit et annuler les marques de sécurité / homologation. Philip Payne refusera toute responsabilité pour des produits modifiés ou pour tout dommage entraîné par une modification.

Betrieb und Wartung

MF100-Produkte enthalten Kunststoffteile; bei einer Installation in Umgebungen, die Chemikalien enthalten, ist ein Qualitätsverlust nicht auszuschließen. Unsere Technische Abteilung berät Sie gerne.

Änderungen

Philip Payne-Produkte sollten nicht geändert werden. Jegliche Änderungen können die Produktsicherheit beeinträchtigen und machen Sicherheits-/Genehmigungskennzeichnungen ungültig. Philip Payne übernimmt keine Verantwortung für modifizierte Produkte bzw. für Schäden, die durch Produktänderungen verursacht werden.

Funzionamento e manutenzione

Il Mf100 è stato costruito con componenti di plastica e, se installato in ambienti che contengono sostanze chimiche, si può notare un degradamento. Per ulteriori consigli si prega di contattare il nostro reparto tecnico.

Modifiche

I prodotti Philip Payne non devono essere modificati, dato che qualsiasi modifica potrebbe rendere il prodotto insicuro e invalidare ogni segno di sicurezza/approvazione. Philip Payne non accetta nessuna responsabilità per prodotti modificati e per danni causati quale risultato delle modifiche apportate agli stessi.

Important-Safety

Before carrying out any servicing on this luminaire, ensure that the mains supply is fully isolated.

Disconnect luminaire before insulation testing of the installation.

Important-Sécurité

Avant d'effectuer des réparations sur ce luminaire, vérifiez que l'alimentation secteur est coupée.

Débranchez le luminaire avant d'effectuer un essai d'isolement de l'installation.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Stellen Sie vor Durchführen von Wartungsarbeiten an diesem Beleuchtungskörper sicher, dass die Netzstromversorgung vollständig isoliert ist.

Trennen Sie den Beleuchtungskörper von der Stromversorgung, bevor Sie die Isolierung der Anlage testen.

Importante - Sicurezza

Prima di eseguire la manutenzione, assicurarsi che la rete elettrica sia completamente isolata.

Scollegare il prodotto prima di eseguire il test d'isolamento dell'installazione.



Philip Payne Ltd

A SUBSIDIARY OF F.W. THORPE PLC
Thornhill Road, Solihull, B91 2HB, England.

Tel: 0121 705 2384
Fax: 0121 711 2469

E-mail: mail@philippayne.co.uk
Website: <http://www.philippayne.co.uk>

Philip Payne Ltd registered in England No. 1361523



ISO 9001
FM55077



21LFT040_1